

上海浦成机电设备招标有限公司

上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 8 楼 电话: 021-50934531

传真: 021-50934522 邮编: 200120 邮箱: chenruling1230@163.com

收件人(Attn): 各潜在投标商 传真号(Fax NO): _____

发件人(From): 陈汝玲 页数(Pages): 共 3 页

主题(Subject): 澄清、修改、补充函 (包括此页)

1. 关于编号为 310115000251121154936-15294410 全院空调系统维保项目的采购文件澄清、修改、补充函

各潜在投标单位:

为了做好本项目的招标工作, 现对招标文件做如下澄清、修改和补充:

条目号	原招标文件要求	现更正为							
第三章 第三条、 医院暖通设备清单	三、医院暖通设备清单	三、报价清单							
	医院暖通设备清单								
	序号	类目	数量	品牌	序号	项目	设备型号	数量	备注
	1	螺杆式冷水机组	3	开利; 顿汉布什	1.	螺杆式冷水机组维保	品牌: 顿汉布什 型号: WCFX54TR5 制冷量: 1274.4KW 电机功率: 214.6KW	2	每年供冷开机前机组大保养
	2	溴化锂机组	2	荏原	2.	离心式冷水机组维保	品牌: 顿汉布什 型号: WCFX54TR5 制冷量: 1758KW 电机功率: 278.4KW	1	每年供冷开机前机组大保养
	3	离心式冷水机组	2	顿汉布什	3.	溴化锂机组维保	品牌: 烟台荏原 型号: KG-40 制冷量: 3326KW 工作压力: 15Kpa	2	每年供冷开机前机组大保养, 制热前小维护
	4	一体式冷水机组	1	国产品牌	4.	离心式冷水机组维保	品牌: 开利 型号: 30HXC400AH 制冷量: 1392KW 电机功率: 260KW	2	每年供冷开机前机组大保养
	5	冷却塔	5 组	大连思频德; 湖南元亨	5.	一体式冷水机组维保	品牌: 美利 型号: /	1	每年供冷开机前机组大保养
	6	风机盘管	1850	各品牌					
	7	分体空调	350	各品牌					
8	多联机	23 组系统; 室内机 412 台	各品牌						
9	各类空调水泵	23 台	各品牌各规格						



上海浦成机电设备招标有限公司

上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 8 楼 电话: 021-50934531


传真: 021-50934522 邮编: 200120 邮箱: chenruling1230@163.com

收件人(Attn): 各潜在投标商 传真号(Fax NO): _____

发件人(From): 陈汝玲 页数(Pages): 共 3 页

主题(Subject): 澄清、修改、补充函 (包括此页)

<p>清单内仅为现用设备清单, 随医院发展数量将会有增减。需全部包含。</p>	6.	冷却塔维保	/	5	需年度进行填料清洗(每年3-4月制冷季开始前)对冷却塔填料、积水盘进行清洗, 检查相关的管道、阀门、风扇确保冷却塔设备使用正常
	7.	风机盘管维保	品牌: 开利 型号: 42CT002300-42CT014303	1850	维修巡检及保养
	8.	分体空调维保	品牌: 大金、格力、美的 型号: 1P-5P	350	维修巡检及保养
	9.	多联机室外机维保	品牌: 大金、海信 型号: 14P-36P	23	维修巡检及保养
	10.	多联机室内机维保	品牌: 大金、海信 型号: 1P-5P	412	维修巡检及保养
	11.	各类空调水泵维保	品牌: 江淮、南方 型号: 4KW-110KW (110KW11台、75KW3台、45KW5台)	23	年度供冷供暖季前全院冷空调水泵停机全面检修
	12.	板式换热器维保	品牌: 艾克森 型号: AU10L1/49/PN10/316/E	2	需进行年度清洗, 如有易损件需及时更换, 检查相关的管道、阀门保证设备正常使用
	13.	水系统净化空调处理机组维保	品牌: 未知 型号: 未知	35	净化区域包含: 门诊手术室、ICU、科创中心、血透、产房、人流、DSA、静配中心、实验室等
	14.	直膨式净化空调处理机组	品牌: 国祥	15	净化区域包含: 住院部手术室

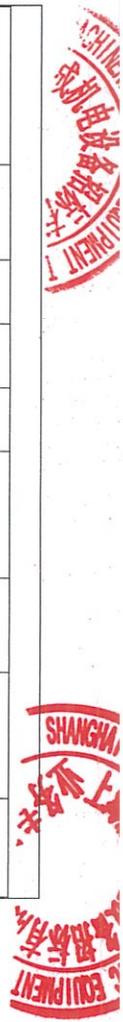

上海浦成机电设备招标有限公司

上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 8 楼 电话：021-50934531

传真：021-50934522 邮编：200120 邮箱：chenruling1230@163.com

收件人(Attn): 各潜在投标商 传真号(Fax NO): _____

发件人(From): 陈汝玲 页数(Pages): 共 3 页

主题(Subject): 澄清、修改、补充函 (包括此页)

	15.	高效过滤器 (各规格) 维 保	/	400	根据国标要求进行更换, 过滤器需满足国标要求, 并提供滤网检测报告合格证
	16.	初中效过滤 网(各规格) 维保	/	1300	根据国标要求进行更换, 过滤器需满足国标要求, 并提供滤网检测报告合格证
	17.	其他必要费 用	/	1	包括不限于所有管道损坏维修, 加湿桶维护更换
注: 清单内仅为现用设备清单, 随医院发展数量将会有增减, 需全部包含。部分设备型号已看不出, 维修时需要自行测量尺寸, 供应商自行考虑包干价。					
提交投标文件截止时间、开标时间	2026 年 03 月 10 日上午 10:00		2026 年 03 月 24 日上午 10:00		

其余内容不变。

上海浦成机电设备招标有限公司

