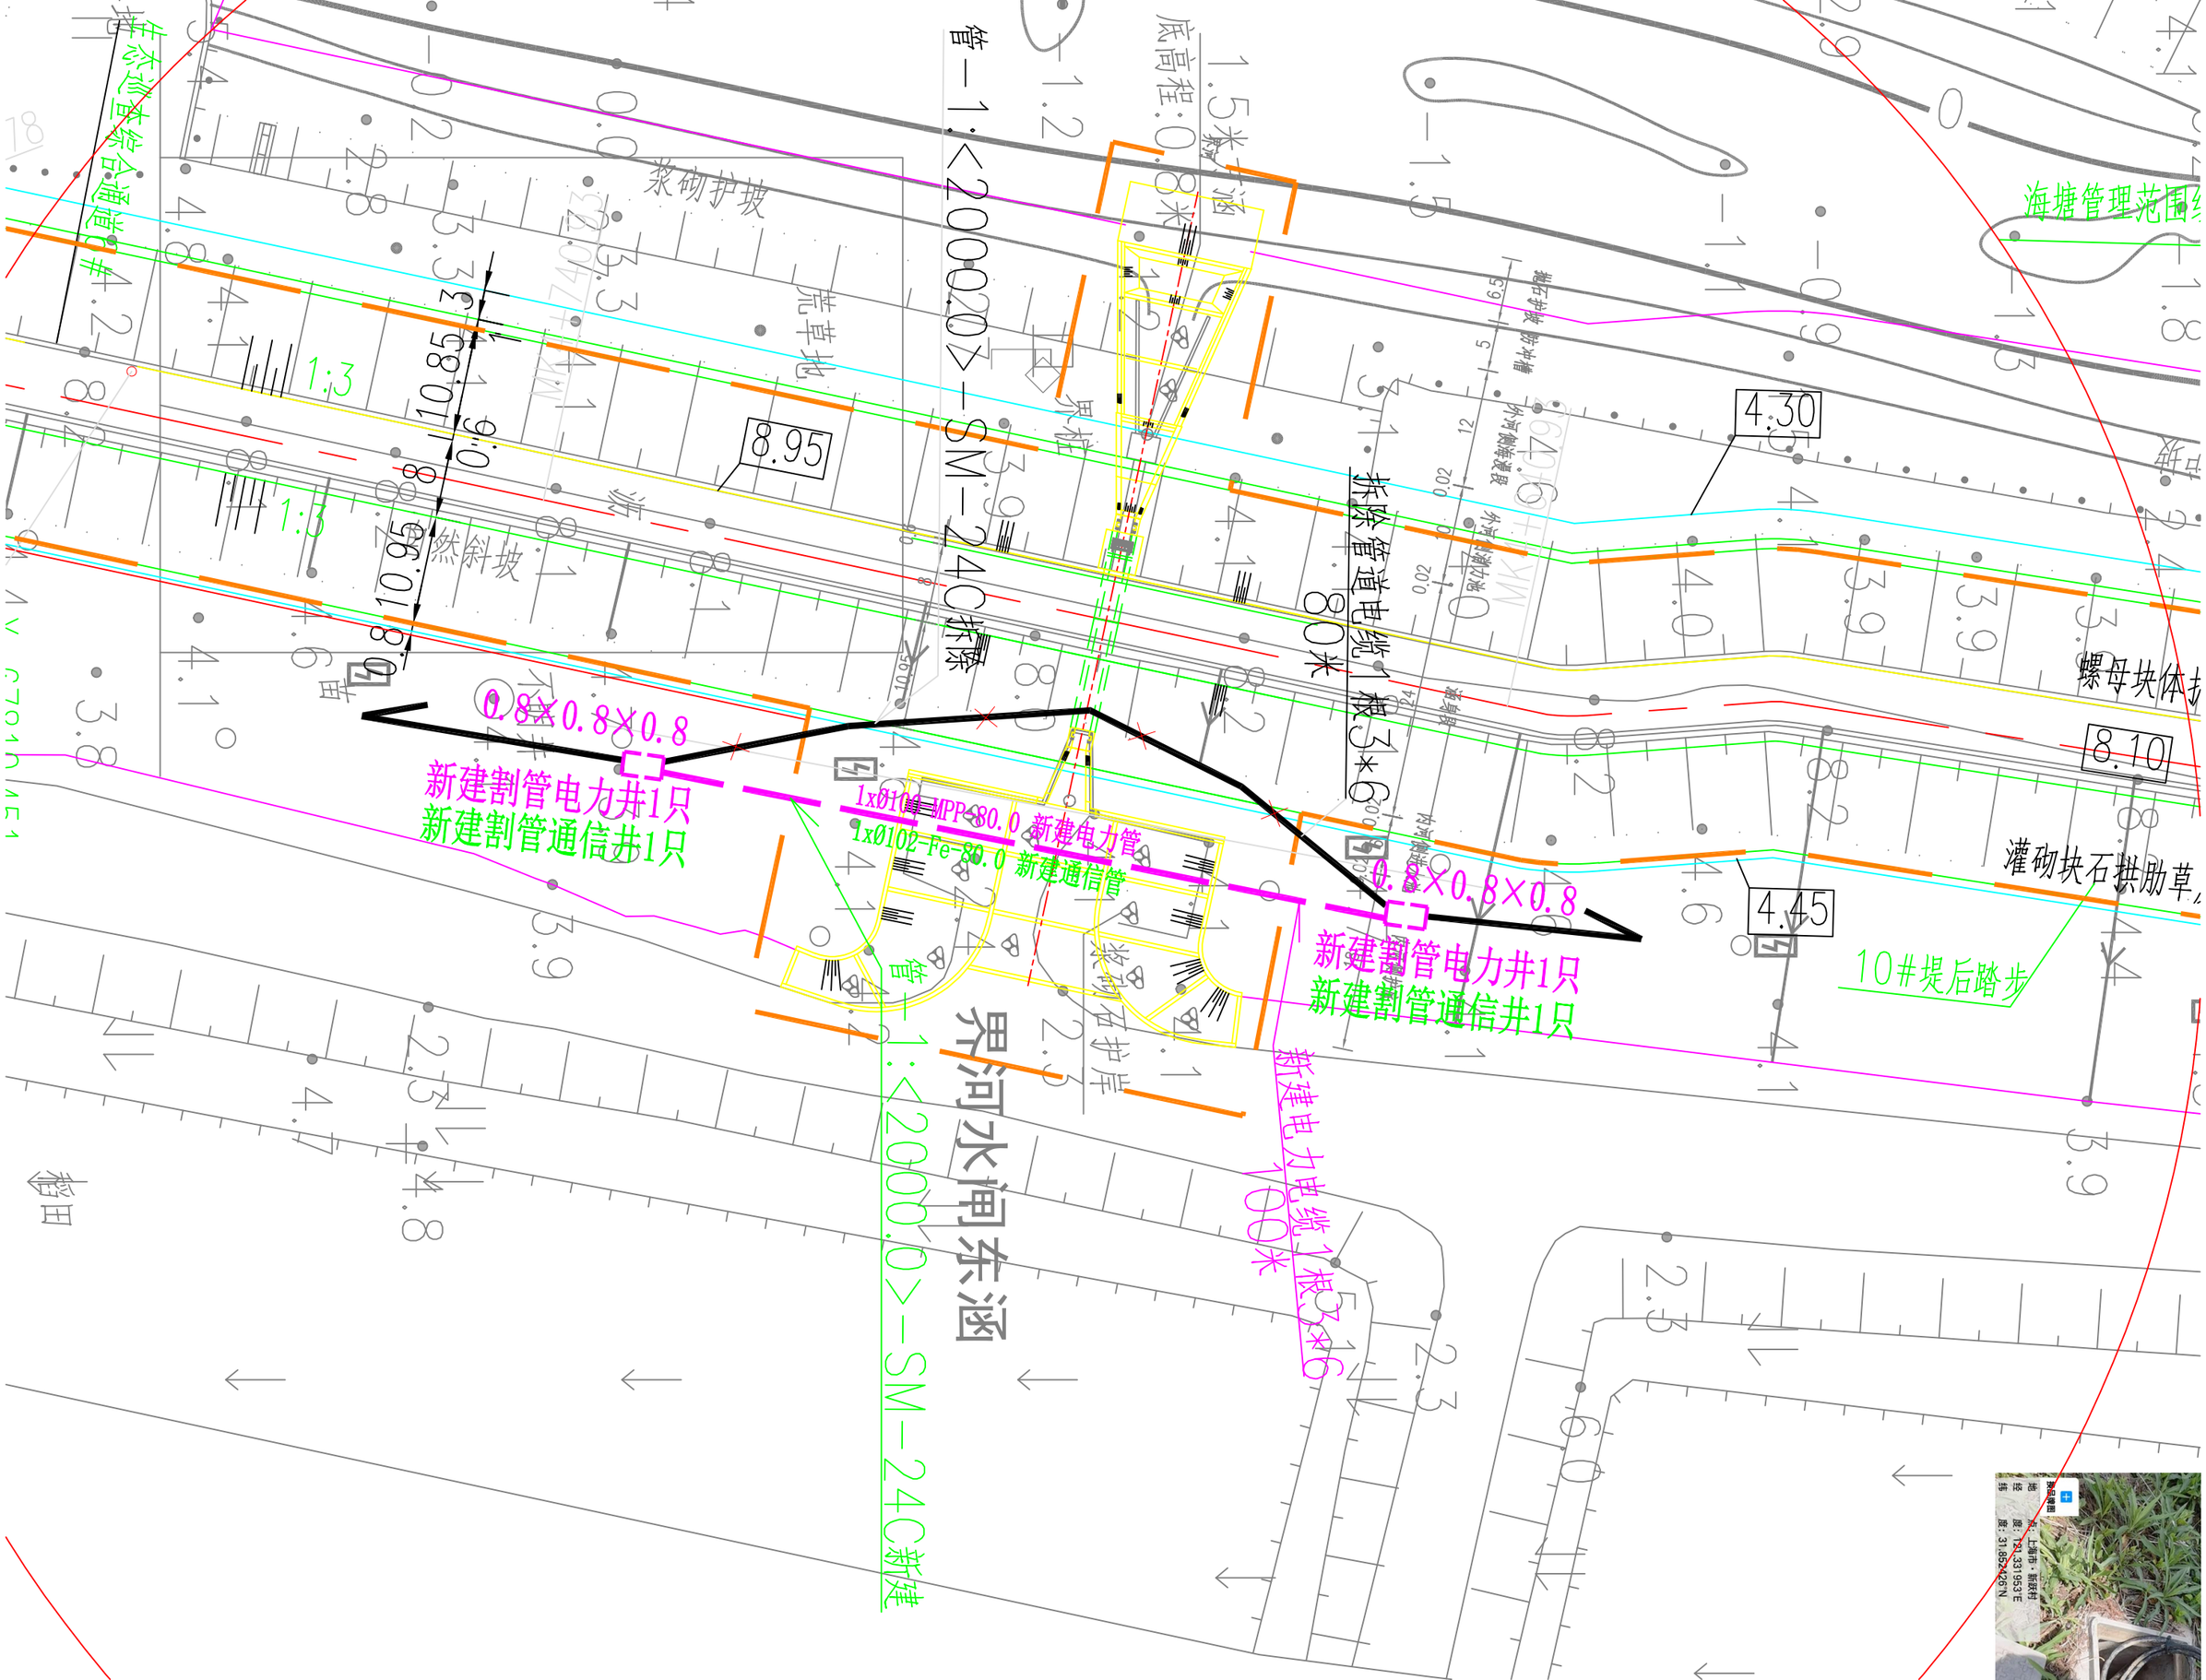

拆除管道电缆1根3*6*180米
新建电力电缆1根3*6*100米
新建割管电力井1只
新建割管通信井1只
0.8×0.8×0.8
1xØ110-MPP-80.0 新建电力管
1xØ102-Fe-80.0 新建通信管
界河水闸东涵
1:<2000.0>-SM-24C新建
1:<2000.0>-SM-24C拆除
浆砌护坡
荒草地
自然斜坡
1:3
10.85
10.95
8.95
4.30
4.45
8.10
10#堤后踏步
灌砌块石拱肋草
螺母块体
海塘管理范围线
新建电力电缆1根3*6*100米
浆砌石护岸
稻田

1312 · 4+811

新建管道 1x050-Pe-105.0

新建移监控

拆除监控

拆除路灯杆
待海塘提标改造工程完工后
在将4处路灯复位

新立

新建村外堤段(二期)工程起点

X=67850.504
Y=27965.969

X=67880.532
Y=27965.304

上堤道路衔接节点5
详见大样图

一面坡

黑色沥青路面

荒草地

浆砌护坡

草地


挡土墙

8.40

8.95

1:2.5

1:3.0

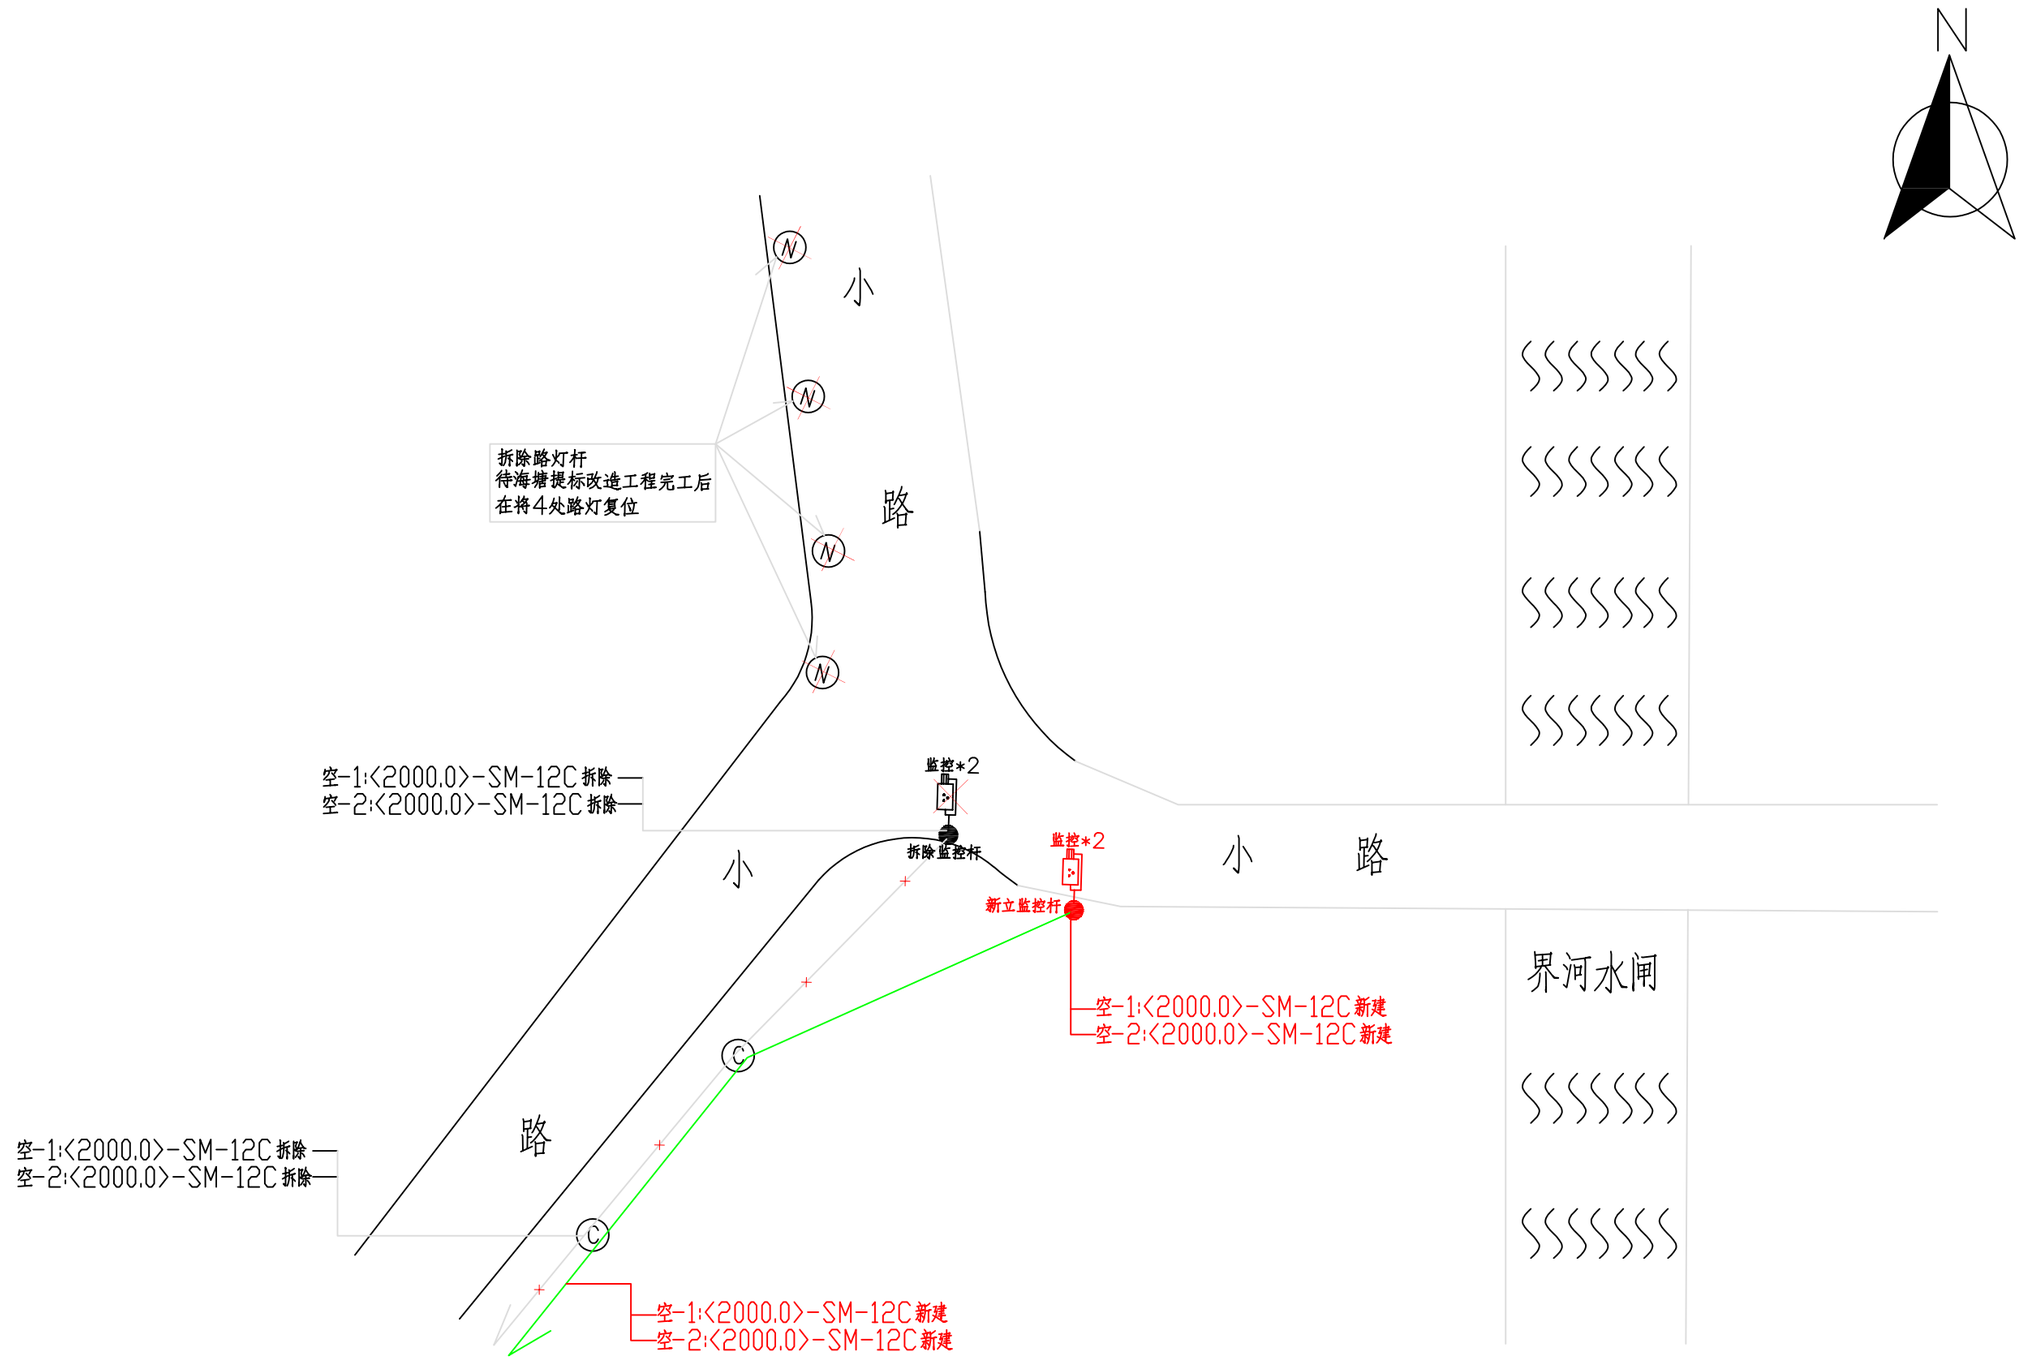

崇明北沿西段海塘提标改造工程(界河西)(二期)	
通信光缆路由图(一)	
图　号	GL-01

新建管道电缆1根3*6
新建YJV-4X50+1X25电缆1组
100米

拆除架空电缆1根3*6
拆除架空线4X50电缆1组
55米

2x0100-HDPP-6.0 新建电力管

电缆

杉

芦苇

林地

荒草地

砼路

稻田

新建水沟400×400


新建草皮护坡



上海市・新跃村

灌砌块石拱肋
C30素砼排水沟400x
1:3
拆除太阳能监控1处3个监控
待海塘提标改造工程完工后
在将太阳能监控复位
8.95
螺母栅格板护坡
8.40
灌砌块石拱肋草皮护坡
荒草
警示牌
螺母式护坡
8.30
8.40
道路恢复
1:1.25
自然斜坡
4.00
现状道路接顺
详见大样图
桩板式护岸

4.50
螺母式护坡
型达标墙
4.4
自然斜坡
4.50
4.3
4.4
4.0
3.8
4.7
5.1
稻田
稻田
4.50
螺母式护岸
4.3
4.7
型达标墙
4.50
4.1
3.9
4.7
4.3
4.4
5.5
4.3
4.4
4.3
4.4
4.6
3.8
3.8
4.7
5.1
4.0
4.0
4.1
4.7
68890
C20素砼路面
400x600
C20素砼路面
400x800
C20素砼路面
400x600
C20素砼路面
400x600
C20素砼路面
400x600

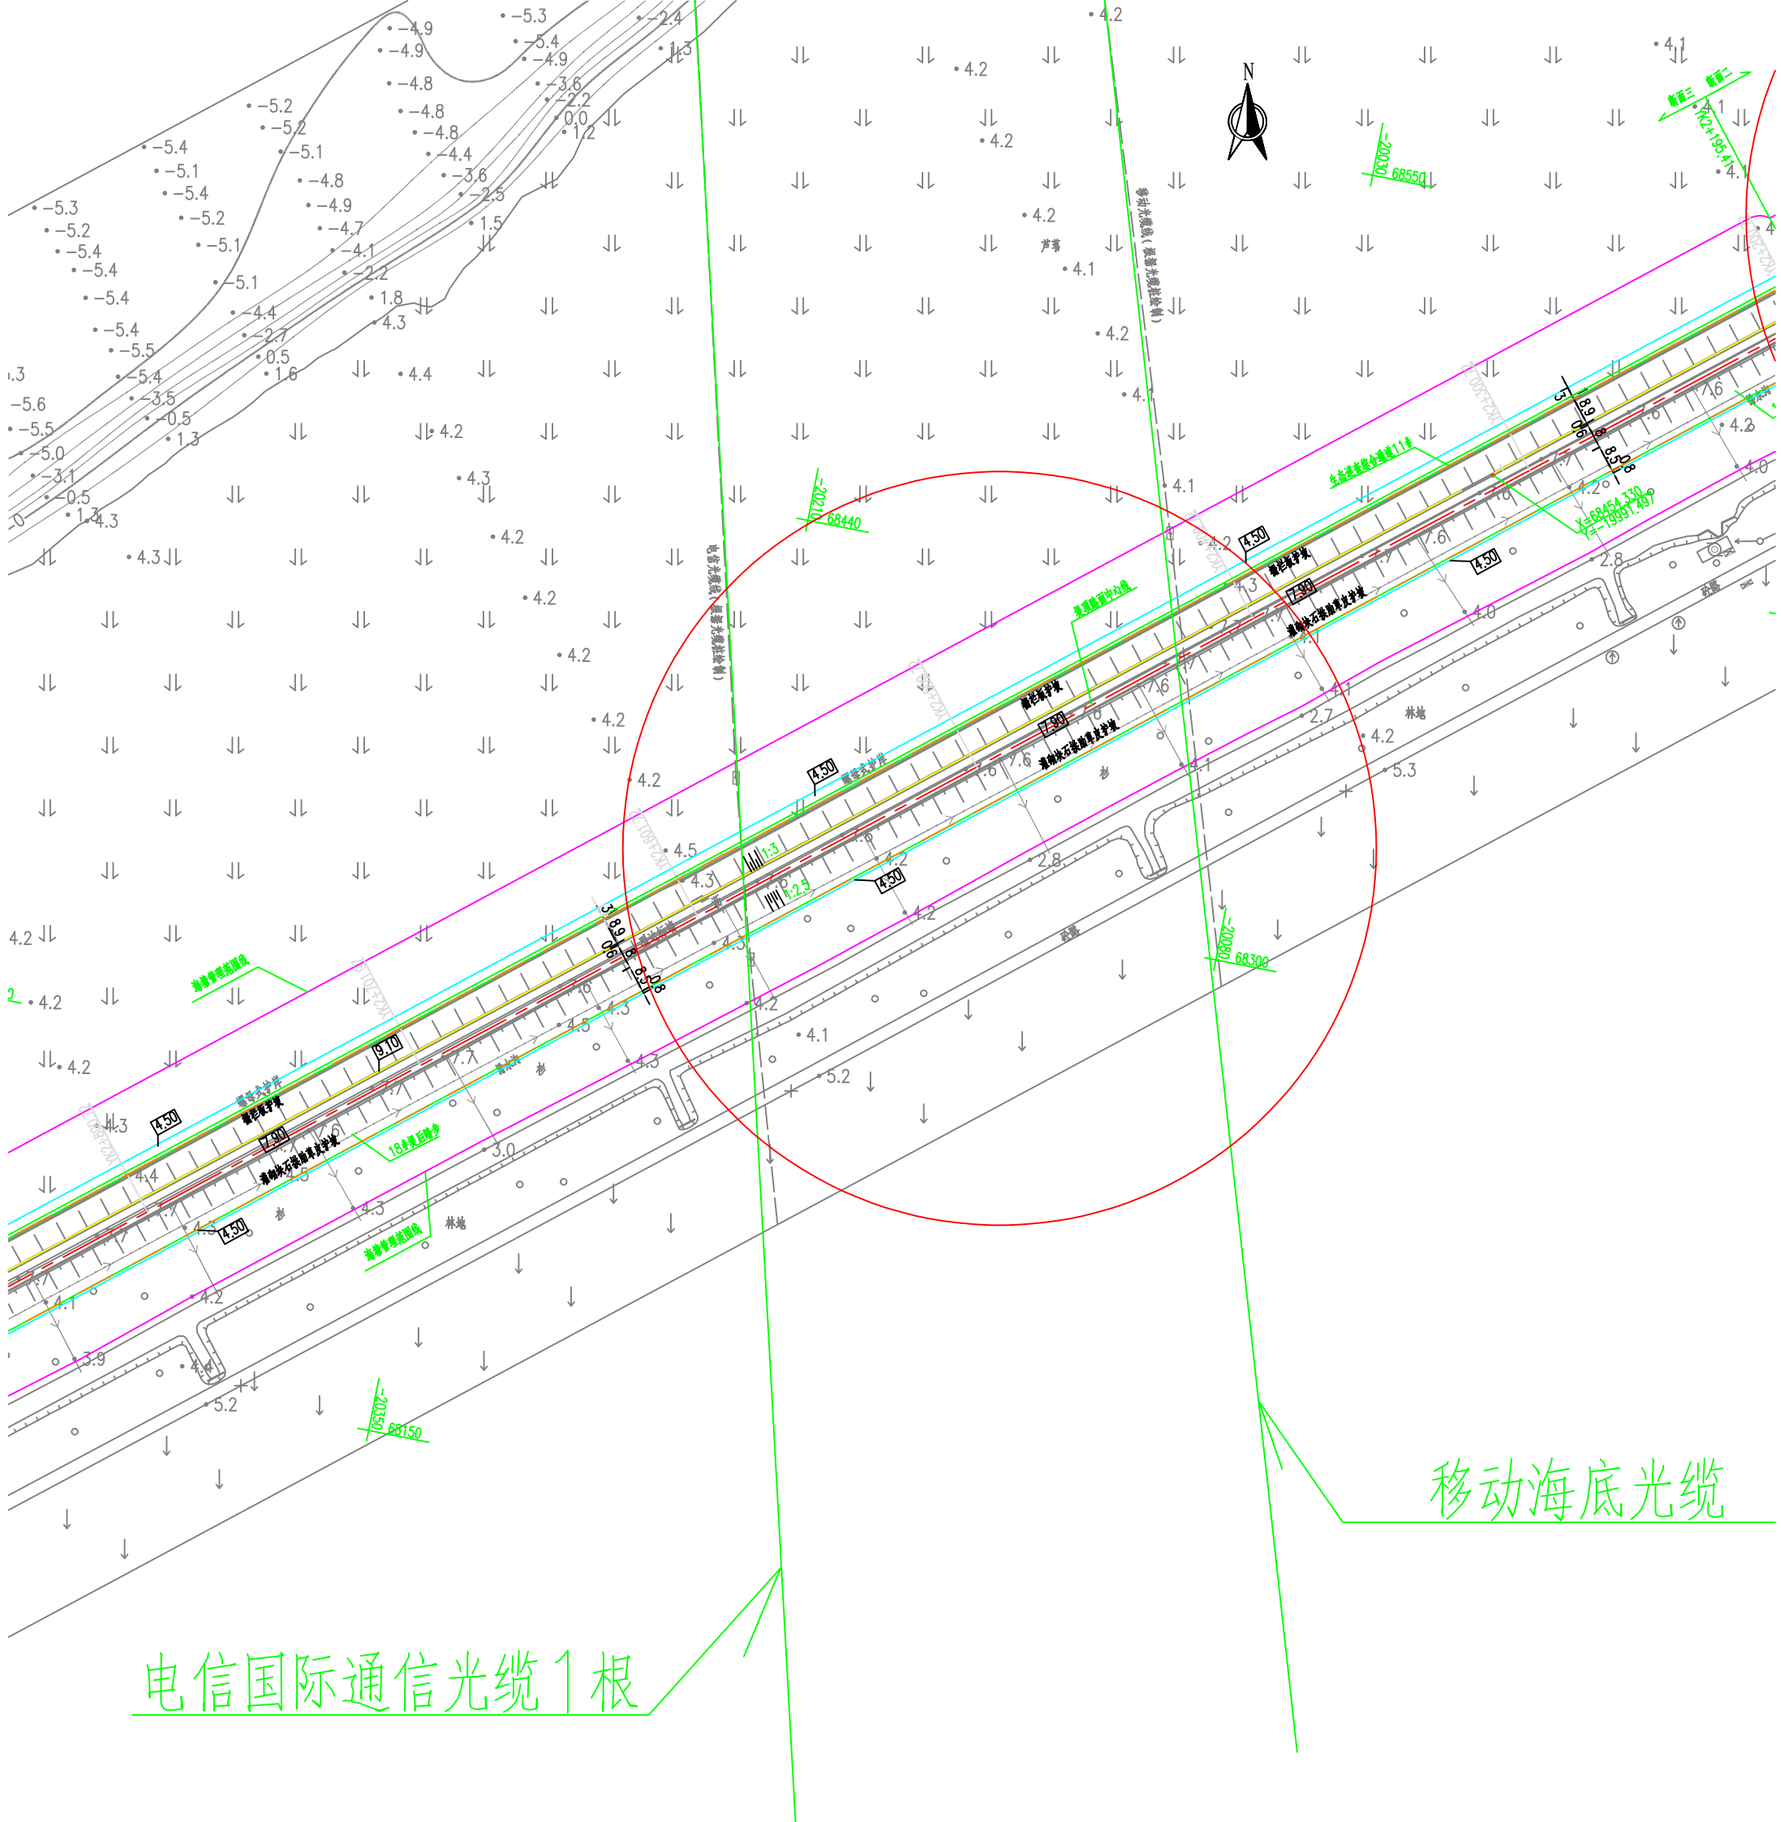
N
移动海底光缆
电信国际通信光缆1根

网通光缆（根据光缆桩绘制）

芦苇

4.50

9.10

7.90

1:3

1:2.5

8.9

9.6

7.8

3.5

0.8

槽栏板岩坡

浆砌块石铁抛草皮岩坡

14#烟后路步

景观断面中心线

海塘管理范围线

海塘管理范围线

砼路

林地

杉

光缆

光缆警示牌

-18650

69210

-18820

69020

网通海底光缆1根