

采购清单

序号	标识名称	规格尺寸 (mm)	数量	单位	产品规格、材质及安装方式说明	备注
户外大字						
1	门诊楼西立面 LOGO 发光字	2500*2500*200	1	套	字壳：2.0mm304#不锈钢围边高级汽车专色烤漆半哑, LOGO 围边高度 200mm , , 围边凹槽 200mm, 表面灯布贴透光膜; 光源: 防水 LED 模组, 正发光; 内部 40*40*3 镀锌方管走字框。 楼层高度 24 米 固定钢架: 50*50*3mm 热镀锌管钢架 (钢架尺寸根据现场实际尺寸)。 安装方式: 楼体墙面贴附安装, 背架焊接、螺栓固定。 设计要求详见本章节医院 LOGO 和住院楼西侧墙面大字设计图样	规格尺寸项允许 2% 正负偏离
2	门诊楼西立面发光字 (横向)	23800*2000*120	1	套	字壳：2.0mm304#不锈钢激光切割焊接精打磨围边 120, 面板 5mm 亚克力贴透光膜正发光; 防水 LED 模组。 楼层高度 24 米 固定钢架: 50*50*3mm 热镀锌管钢架 (钢架尺寸根据现场实际尺寸)。 安装方式: 楼体墙面贴附安装, 背架焊接、螺栓固定。 设计要求详见本章节医院 LOGO 和住院楼西侧墙面大字设计图样	规格尺寸项允许 2% 正负偏离
3	住院塔楼西立面侧墙楼体发光字	25600*2000*120 20700*2400*120	1	套	字壳：2.0mm304#不锈钢激光切割焊接精打磨围边 120, 面板 5mm 亚克力贴透光膜正发光; 防水 LED 模组。 楼层高度 60 米 固定钢架: 50*50*3mm 热镀锌管钢架 (钢架尺寸根据现场实际尺寸)。 (钢架尺寸根据现场实际尺寸) 注: 提前与总包方配合做好所有固定件的预埋工作	规格尺寸项允许 5% 正负偏离

					安装方式：楼体墙面贴附安装，背架焊接、螺栓固定。 设计要求详见本章节医院 LOGO 和住院楼西侧墙面大字设计图样	
4	楼栋号标识	1000*1000*100	16	个	厚度≥1.2mm304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、氟碳烤漆， 安装方式：楼体墙面贴附安装，背架焊接、螺栓固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
5	门诊西入口标识	中文字高：1500 英文字高：500 厚度：100	1	套	精工焊接造型，打磨、氟碳烤漆，发光灯箱；面板为 5mm 红色透光亚克力，白天红色，夜间红光。 安装方式：雨棚安装，背架焊接、螺栓固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
6	门诊西东入口标识	中文字高：1200 英文字高：400 厚度：100	1		厚度≥1.2mm304#不锈钢激光切割成型， 精工焊接造型，打磨、氟碳烤漆，发光灯箱；面板为 5mm 红色透光亚克力，白天红色，夜间红光。 安装方式：雨棚安装，背架焊接、螺栓固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
7	急诊入口	中文字高：1500 英文字高：500 厚度：100	1	套	厚度≥1.2mm304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、氟碳烤漆，发光灯箱；面板为 5mm 红色透光亚克力，白天红色，夜间红光。 安装方式：雨棚安装，背架焊接、螺栓固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
8	住院入口	中文字高：1200 英文字高：300 厚度：100	1	套	厚度≥1.2mm304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、氟碳烤漆，发光灯箱；面板为 5mm 红色透光亚克力，白天红色，夜间红光。 安装方式：雨棚安装，背架焊接、螺栓固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离

9	行政科研楼	中文字高：780 厚度：100	1	套	厚度≥1.2mm304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、氟碳烤漆，发光灯箱；面板为 5mm 红色透光亚克力，白天红色，夜间红光。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
					安装方式：楼体墙面贴附安装，背架焊接、螺栓固定。	
10	发热门诊	中文字高：800 英文字高：300 厚度：100	1	套	厚度≥1.2mm304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、氟碳烤漆，发光灯箱；面板为 5mm 红色透光亚克力，白天红色，夜间红光。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
					安装方式：雨棚安装，背架焊接、螺栓固定。	
11	科研楼	中文字高：800 厚度：100	1	套	厚度≥1.2mm304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、氟碳烤漆，发光灯箱；面板为 5mm 红色透光亚克力，白天红色，夜间红光。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
					安装方式：雨棚安装，背架焊接、螺栓固定。	
12	高压氧舱	中文字高：600 厚度：100	1	套	厚度≥1.2mm304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、氟碳烤漆，发光灯箱；面板为 5mm 红色透光亚克力，白天红色，夜间红光。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
					安装方式：楼体墙面贴附安装，背架焊接、螺栓固定。	
13	行政楼	中文字高：780 厚度：100	1	套	厚度≥1.2mm304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、氟碳烤漆，发光灯箱；面板为 5mm 红色透光亚克力，白天红色，夜间红光。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
					安装方式：楼体墙面贴附安装，背架焊接、螺栓固定。	

14	中医制剂楼	中文字高：800 厚度：100	1	套	厚度≥1.2mm304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、氟碳烤漆，发光灯箱；面板为 5mm 红色透光亚克力，白天红色，夜间红光 安装方式：楼体墙面贴附安装，背架焊接、螺栓固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
户外						
15	户外总平面图	主体： 2200*2200*100； 立杆： 2500*300*200	3	套	304# 不 锈 钢 采 用 国 标 厚 度 ≥ 1.5mm 折弯烤漆，高温 150 度烘烤，不锈钢刨槽折弯，表面箱体，内部焊接，内置龙骨钢架；镂空雕刻，内衬灯白亚克力，内置 LED 光源；底部混凝土预埋件 安装方式：混凝土底座，钢架焊接、螺栓固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
16	户外道路指引标识	2800*550*300	12	套	304# 不 锈 钢 采 用 国 标 厚 度 ≥ 1.5mm 折弯烤漆，高温 150 度烘烤，不锈钢刨槽折弯，表面箱体，内部焊接，内置龙骨钢架；镂空雕刻，内衬灯白亚克力，内置 LED 光源；底部混凝土预埋件 安装方式：混凝土底座，钢架焊接、螺栓固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
17	急诊标识	2800*550*300	1	个	304# 不 锈 钢 采 用 国 标 厚 度 ≥ 1.5mm 折弯烤漆，高温 150 度烘烤，不锈钢刨槽折弯，表面箱体，内部焊接，内置龙骨钢架；镂空雕刻，内衬灯白亚克力，内置 LED 光源；底部混凝土预埋件 安装方式：混凝土底座，钢架焊接、螺栓固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
18	停车场指引标识	2800*550*300	3	个	304# 不 锈 钢 采 用 国 标 厚 度 ≥ 1.5mm 折弯烤漆，高温 150 度烘烤，不锈钢刨槽折弯，表面箱体，内部焊接，内置龙骨钢架；镂空雕刻，内衬灯白亚克力，内置 LED 光源；底部混凝土预埋件 安装方式：混凝土底座，钢架焊接、螺栓固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离

19	建筑物出入口标识	2450*350*300	5	个	304# 不 锈 钢 采 用 国 标 厚 度 ≥ 1.5mm 折弯烤漆，高温 150 度烘烤，不锈钢刨槽折弯，表面箱体，内部焊接，内置龙骨钢架；镂空雕刻，内衬灯白亚克力，内置 LED 光源；底部混凝土预埋件 安装方式：混凝土底座，钢架焊接、螺栓固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
20	非机动车指引标识	2100*1000*100	1	个	304# 不 锈 钢 采 用 国 标 厚 度 ≥ 1.5mm 折弯烤漆，高温 150 度烘烤，不锈钢刨槽折弯，表面箱体，内部焊接，内置龙骨钢架；镂空雕刻，内衬灯白亚克力，内置 LED 光源；底部混凝土预埋件 安装方式：混凝土底座，钢架焊接、螺栓固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
21	无烟医院标识	1400*250*50	2	个	304# 不 锈 钢 采 用 国 标 厚 度 ≥ 1.5mm 折弯烤漆，高温 150 度烘烤，不锈钢刨槽折弯，表面箱体，内部焊接，内置龙骨钢架；镂空雕刻，内衬灯白亚克力，内置 LED 光源；底部混凝土预埋件 安装方式：混凝土底座，钢架焊接、螺栓固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
22	户外温馨提示	900*250*20	6	个	304# 不 锈 钢 采 用 国 标 厚 度 ≥ 1.5mm；不锈钢刨槽折弯，内部焊接，表面不锈钢雕刻，高温 150 度烘烤，内容丝网印刷 安装方式：混凝土底座，钢架焊接、螺栓固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
23	地下车库龙门挂	7800*600*100	3	个	铝板采用国标厚度≥1.5mm；折弯烤漆，高温 150 度烘烤；亚克力雕刻，内容采用 UV 激光喷图；反光贴； 安装方式：墙面贴附安装、螺栓固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
24	地下车库悬挂	3300*300*100	36	个	铝板采用国标厚度≥1.5mm；边轨模压铝制成型厚度≥2.0mm；铝板烤漆雕刻，内衬白色亚克力板，内置 led 灯珠；高温 150 度烘烤，内容采用 UV 激光喷图； 安装方式：顶面悬挂安装、螺栓固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离


25	地下车库 平面指引	3500*2400*15	55	个	铝板采用国标厚度≥1.5mm；铝制模压边轨，铝板烤漆，内容采用 UV 激光喷图；内部加强筋； 安装方式：墙面贴附安装、螺栓/结构胶固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
室内						
26	大堂总索引	1580*1430*260	4	套	304# 不 锈 钢 采 用 国 标 厚 度 ≥ 1.5mm；不锈钢刨槽折弯，内部焊接，内置龙骨钢架，图案 UV 打印；透明贴膜 UV 打印 安装方式：墙面贴附安装、螺栓/结构胶固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
27	门诊电梯索引	2150*600*40	30	个	304# 不 锈 钢 采 用 国 标 厚 度 ≥ 1.5mm；不锈钢刨槽折弯，内部焊接，内置龙骨钢架，图案 UV 打印；透明贴膜 UV 打印；10mm 亚克力雕刻烤漆 安装方式：墙面贴附安装、螺栓/结构胶固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
28	立式索引	2000*500*100	10	个	304# 不 锈 钢 采 用 国 标 厚 度 ≥ 1.5mm；不锈钢刨槽折弯，内部焊接，内置龙骨钢架，图案 UV 打印；透明贴膜 UV 打印；10mm 亚克力雕刻烤漆；底部不锈钢支撑配重 安装方式：落地安装，自带底座。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
29	轿厢索引	1850*400*2	16	个	铝板采用国标厚度≥2mm；表面铝板烤漆；高温 150 度烘烤，内容采用透明贴膜 UV 激光喷图； 安装方式：墙面贴附安装、结构胶固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
30	转角指引	2600*3000*15	35	个	铝板采用国标厚度≥1.5mm；铝制模压边轨，铝板烤漆，内容采用 UV 激光喷图；内部加强筋； 安装方式：墙面贴附安装、螺栓/结构胶固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
31	地贴标识	1860*1200	32	个	车贴 UV 打印，表面覆防滑膜 安装方式：地面贴附背胶固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
32	悬挂标识	3350*300*100	23	个	304# 不 锈 钢 采 用 国 标 厚 度 ≥ 1.5mm；不锈钢刨槽折弯，内部焊接，内置龙骨钢架，镂空雕刻，内衬灯白亚克力，内置 LED 光源；透明贴膜 UV 打印；亚克力精品字，四周发光；	规格尺寸项允许 5% 正负偏离

					安装方式：顶面悬挂安装、螺栓固定。	
33	悬挂标识 (小)	2300*300*100	15	个	304# 不 锈 钢 采 用 国 标 厚 度 ≥ 1.5mm；不锈钢刨槽折弯，内部焊接，内置龙骨钢架，镂空雕刻，内衬灯白亚克力，内置 LED 光源；透明贴膜 UV 打印；亚克力精品字，四周发光； 安装方式：顶面悬挂安装、螺栓固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
34	墙面贴膜 导视	1200*900	20	个	超透膜 UV 打印 安装方式：墙面贴附背胶固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
35	门诊编号 标识	600*500*150	22	套	304# 不 锈 钢 采 用 国 标 厚 度 ≥ 1.5mm；不锈钢烤漆，高温 150 度烘烤，镂空雕刻，内衬灯白亚克力，内置 LED 光源； LED 发光灯条 安装方式：顶面悬挂安装、螺栓/结构胶固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
36	门诊诊区 标识	1080*690	15	套	即时贴雕刻 安装方式：墙面贴附背胶固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
37	诊区背景 墙标识	1100*700*10	16	个	即时贴雕刻 安装方式：墙面贴附背胶固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
38	科室门头	2370*320*40	2	套	亚克力精品发光字，侧面发光 安装方式：墙面贴附螺栓/结构胶固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
39	门头立体 字标识	2570*185*10	24	套	10mm 亚克力雕刻，烤漆 安装方式：墙面贴附结构胶固定。	高宽允许 5%正负偏 离
40	电梯编号 标识(大)	108*97*5; 246*56*5	111	个	5mm 亚克力雕刻，烤漆 安装方式：墙面贴附结构胶固定。	高宽允许 5%正负偏 离
41	电梯编号 标识(小)	1200*180*20	94	套	底板 5mm 亚克力雕刻烤漆；面板采用铝制模压边轨，1.5mm 铝板，烤漆；文字 UV 打印 安装方式：墙面贴附结构胶固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
42	电梯侧面 楼层号标 识	80*63*5	108	个	5mm 亚克力雕刻，烤漆 安装方式：墙面贴附结构胶固定。	高宽允许 5%正负偏 离
43	电梯间墙 凸标识	400*250*20	107	个	304# 不 锈 钢 采 用 国 标 厚 度 ≥ 1.5mm；不锈钢烤漆；图案 UV 打印 安装方式：墙面贴附螺栓/结构胶固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离

44	楼梯间墙凸标识	400*250*20	107	个	304# 不 锈 钢 采 用 国 标 厚 度 ≥ 1.5mm; 不 锈 钢 烤 漆; 图 案 UV 打 印	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
					安装方式: 墙面贴附螺栓/结构胶固定。	
45	卫生间墙凸标识	400*250*200	26	个	304# 不 锈 钢 采 用 国 标 厚 度 ≥ 1.5mm; 不 锈 钢 烤 漆; 镂 空 雕 刻, 内 衬 灯 白 亚 克 力, 内 置 LED 光 源; 图 案 UV 打 印	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
					安装方式: 墙面贴附螺栓/结构胶固定。	
46	卫生间墙面标识	1380*467*50; 1380*510*50	5	套	304# 不 锈 钢 采 用 国 标 厚 度 ≥ 1.2mm; 不 锈 钢 烤 漆;	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
					安装方式: 墙面贴附螺栓/结构胶固定。	
47	卫生间标识	300*120*5	100	套	5mm 透明亚克力雕刻, 背喷	高宽允许 5%正负偏离
					安装方式: 墙面贴附结构胶固定。	
48	门牌标识	240*200*15	1098	套	铝板采用国标厚度≥1.5mm; ; 铝制模压信息条厚度≥1.5mm, 边轨采用 ABS 工程塑料端夹; 表面烤漆, 内容采用 UV 激光喷图; 表面喷漆, 高温 150 度烘烤。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
					安装方式: 墙面贴附螺栓/结构胶固定。	
49	墙凸标识	350*200*30	255	套	5mm 不锈钢折弯, 烤漆; 10mm 亚克力雕刻, 烤漆; 内容 UV 打印	高宽允许 5%正负偏离
					安装方式: 墙面贴附螺栓/结构胶固定。	
50	病房墙凸标识	300*200*5	209	套	5mm 亚克力雕刻, 烤漆; 内容 UV 打印	高宽允许 5%正负偏离
					安装方式: 墙面贴附螺栓/结构胶固定。	
51	护士站背景墙	3200*215*10	10	套	10mm 亚克力雕刻, 烤漆	高宽允许 5%正负偏离
					安装方式: 墙面贴附结构胶固定。	
52	科室介绍	3280*1480*50	10	个	304# 不 锈 钢 采 用 国 标 厚 度 ≥ 1.2mm; 不 锈 钢 刨 槽 折 弯, 内 部 焊 接, 内 置 龙 骨 钢 架, 透 明 贴 膜 UV 打 印; 10mm 亚 克 力 雕 刻 烤 漆; 图 案 UV 打 印	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
					安装方式: 墙面贴附螺栓/结构胶固定。	

53	住院楼电梯索引	2150*600*40	44	个	304# 不锈钢采用国标厚度 ≥ 1.5mm; 不锈钢刨槽折弯, 内部焊接, 内置龙骨钢架, 透明贴膜 UV 打印; 10mm 亚克力雕刻烤漆 安装方式: 墙面贴附螺栓/结构胶固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
54	走廊消防疏散图	600*400*20	87	个	铝板采用国标厚度 1.5mm; 铝制模压边轨, 高温 150 度烘烤, 内容采用 UV 激光喷图; 5mm 亚克力底板烤漆; 安装方式: 墙面贴附螺栓/结构胶固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
55	楼层号	数字 H300; 字母 H200	82	个	10mm 亚克力雕刻, 烤漆; 安装方式: 墙面贴附结构胶固定。	高度允许 5%正负偏离
56	楼梯墙面指示	2500*2000*5	60	个	5mm 不锈钢雕刻烤漆, 高温 150 度烘烤, 安装方式: 墙面贴附结构胶固定。	高宽允许 5%正负偏离
57	自助服务区标识	1580*380*20	8	个	20mm 亚克力雕刻, 烤漆; 图案 UV 打印 安装方式: 墙面贴附结构胶固定。	高宽允许 5%正负偏离
58	设备间标识	220*60*5	411	个	5mm 透明亚克力, 文字内容背喷 安装方式: 墙面贴附结构胶固定。	高宽允许 5%正负偏离
59	医护一览表	1900*1100*50	10	套	铝板采用国标厚度 ≥ 1.5mm; 铝制模压板边, 镀锌板烤漆, 高温 150 度烘烤, 内容采用 UV 激光喷图; 磁吸片 UV 打印; 安装方式: 墙面贴附螺栓/结构胶固定。	规格尺寸项允许 5% 正负偏离
60	护士站标识	中文 H100; 英文 H29	37	个	10mm 亚克力雕刻, 烤漆; 5mm 亚克力雕刻, 烤漆 安装方式: 墙面贴附结构胶固定。	高度允许 5%正负偏离
61	病房消防疏散图	300*210*5	189	个	5mm 透明亚克力, 文字内容背喷 安装方式: 墙面贴附结构胶固定。	高宽允许 5%正负偏离
62	衣柜号牌	80*80	192	个	贴膜 UV 打印 安装方式: 墙面贴附背胶固定。	高宽允许 5%正负偏离
63	玻璃防撞贴	H200	100	米	采用高清超透贴膜, 内容 uv 打印。 安装方式: 墙面贴附背胶固定。	高度允许 5%正负偏离
64	消火栓	200*60*5	200	个	5mm 透明亚克力, 文字内容背喷 安装方式: 墙面贴附结构胶固定。	高宽允许 5%正负偏离

医院 LOGO 和住院楼西侧墙面大字设计图样（供参考）

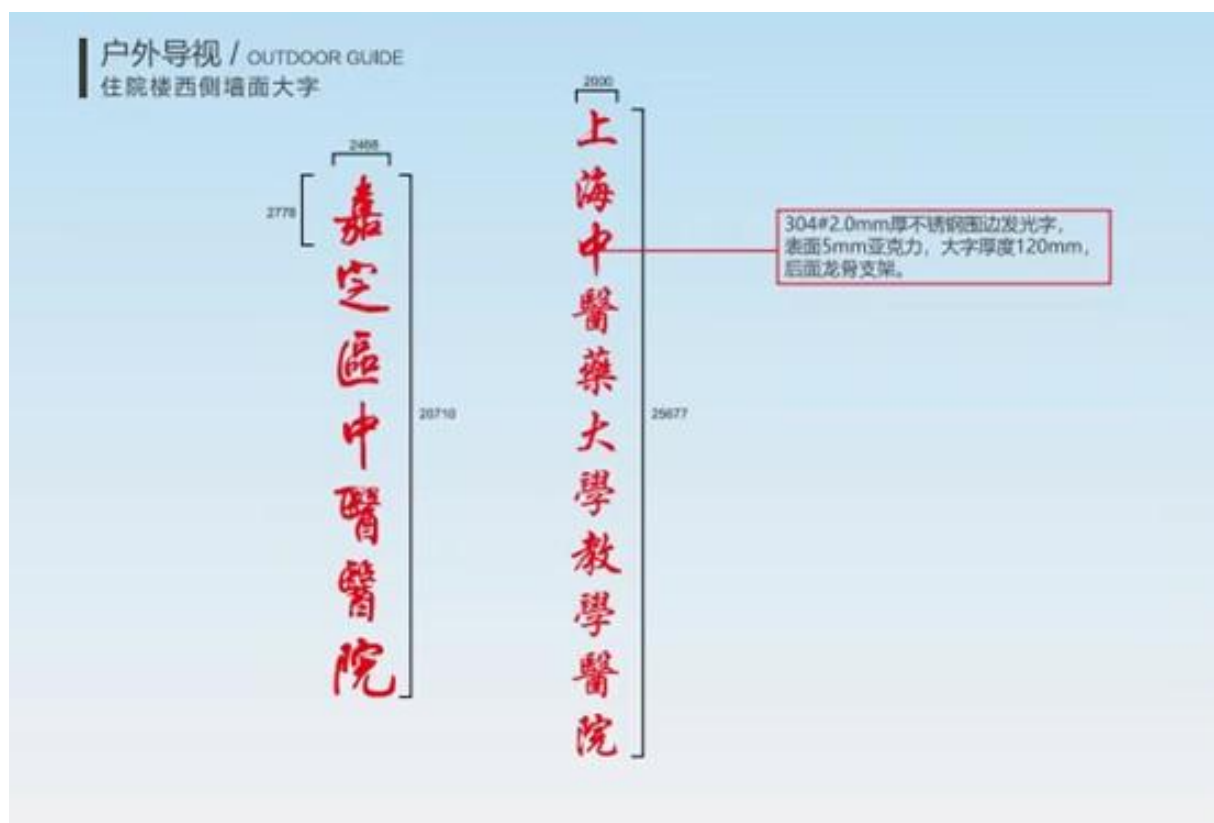

说明：1) 医院 LOGO、西立面发光字以及住院楼西侧墙面大字的图案、字体、颜色、标准比例由采购人

提供定稿源文件，供应商仅负责深化排版、工艺落地、制作安装，不承担 LOGO 以及住院楼西侧墙面大字原创设计。采购人拥有 LOGO 完整知识产权，供应商仅可为本项目制作使用，不得转用、二次修改。

2) 项目内其余铭牌、标识标牌、导视文字排版、版面布局、图案、辅助图形等均由供应商自行设计。

供应商设计成果须符合医院整体风格、相关规范（无障碍、消防、医疗标识规范等），所有设计方案提交采购人审核确认后方可生产制作；采购人有权对设计方案提出修改意见，供应商须免费调整至采购人确认通过。供应商对其自行设计部分承担知识产权责任，确保不侵犯第三方知识产权。