适用于：3/F

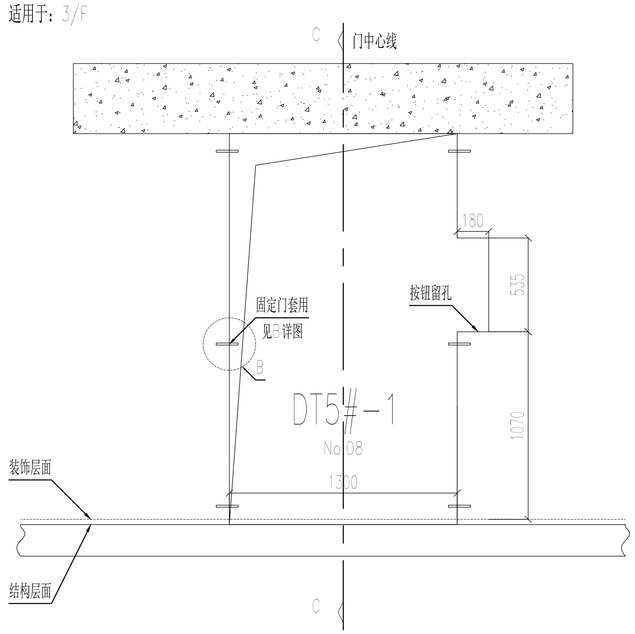

厅门留孔（视角从厅门外看向井道方向）

适用于：B1，1~2/F

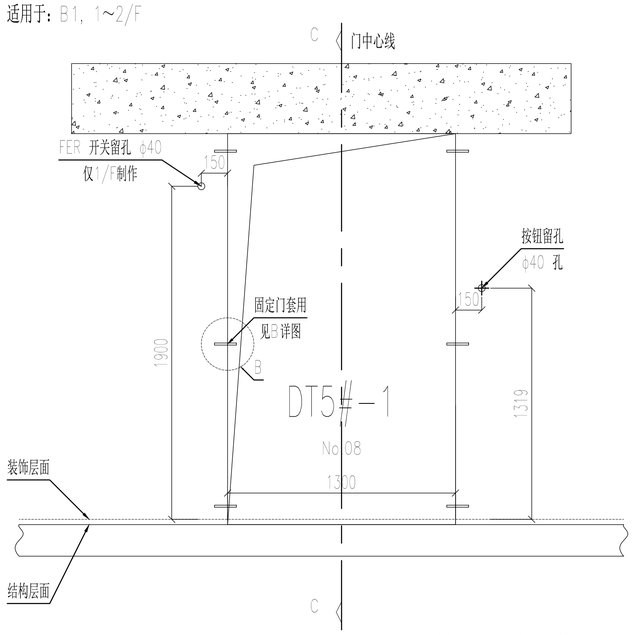

厅门留孔（视角从厅门外看向井道方向）

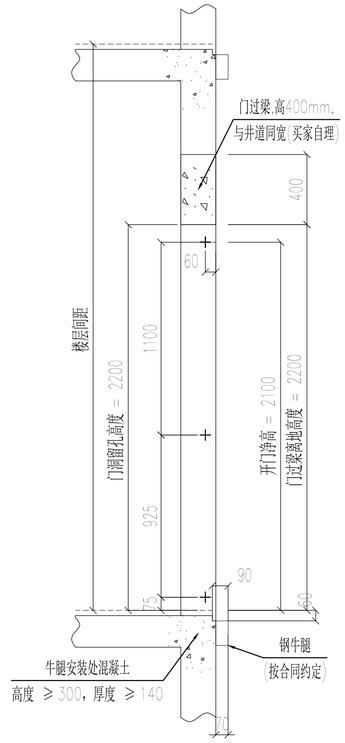

C－C 剖面

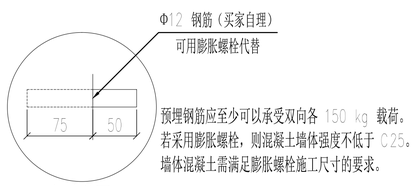

预埋钢筋应至少可以承受双向各 150 kg 载荷。
若采用膨胀螺栓，则混凝土墙体强度不低于 C25。
墙体混凝土需满足膨胀螺栓施工尺寸的要求。

'B'详图

	实名打印栏	签署栏
项目负责人	朱中原	
专业负责人	陈畅	
设 计 人	何磊	

项目负责章

出图专用章

审图章

专业负责章

竣工章

中国市政工程西北设计研究院有限公司
CSCEC AECOM CONSULTANTS CO.,LTD

设计证书：综合AW162001457 版权所有 PROPERTY IN COPYRIGHT

工程名称 PROJECT	上海市公安局业务技术用房（申虹路）项目
子项名称 SUBSECTION	5号楼
图纸名称 DRAWING TITLE	1号电梯 厅门留孔图
图纸编号 DRAWING NO.	
工程编号 PROJECT NO.	51-2024-0724
图纸比例 SCALE	1:50
出图日期 DATE	2026.06
版 本 EDITION	A版
设计总负责 DES. MANAGER	朱中原
分项负责人 SUB. MANAGER	张晓桐
注 册 师 REG. ENGINEER	陈畅
审 定 APPROVED	
审 核 EXAMINED	陈海鹏
校 核 CHECKED	韩雷

HQH0000000

备注栏

专业	签名	日期